



室内分布系统项目概述

站点名称:中山温泉东片区客房改建工程

配置:P0I合路(6个设备点)

站点概述:该站点为商业酒店,分为A区、B区、C区。


A区: 3栋楼宇, 其中2号楼为别墅, 高1-2F, 3号楼为别墅, 高1-2F, 5号楼为别墅, 高1F。

B区: 6栋楼宇, 其中贵宾楼高1-2F, 有1部电梯; 6号楼高1-4F, 有1部电梯, 无地下室, 10号楼为别墅, 高1-2F, 11号楼为别墅, 高1-2F, 12号楼为别墅, 高1-2F, 13号楼为别墅, 高1-2F, C区西餐厅, 高1F。



C区：西餐厅，高1F。

本次5G信号方案覆盖A区、B区、C区所有楼宇楼层及电梯,覆盖面积约20000平方米。

总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-A区站点概述	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例			
设 计		日 期	2026. 05	图 号	ZSWQDQ-01

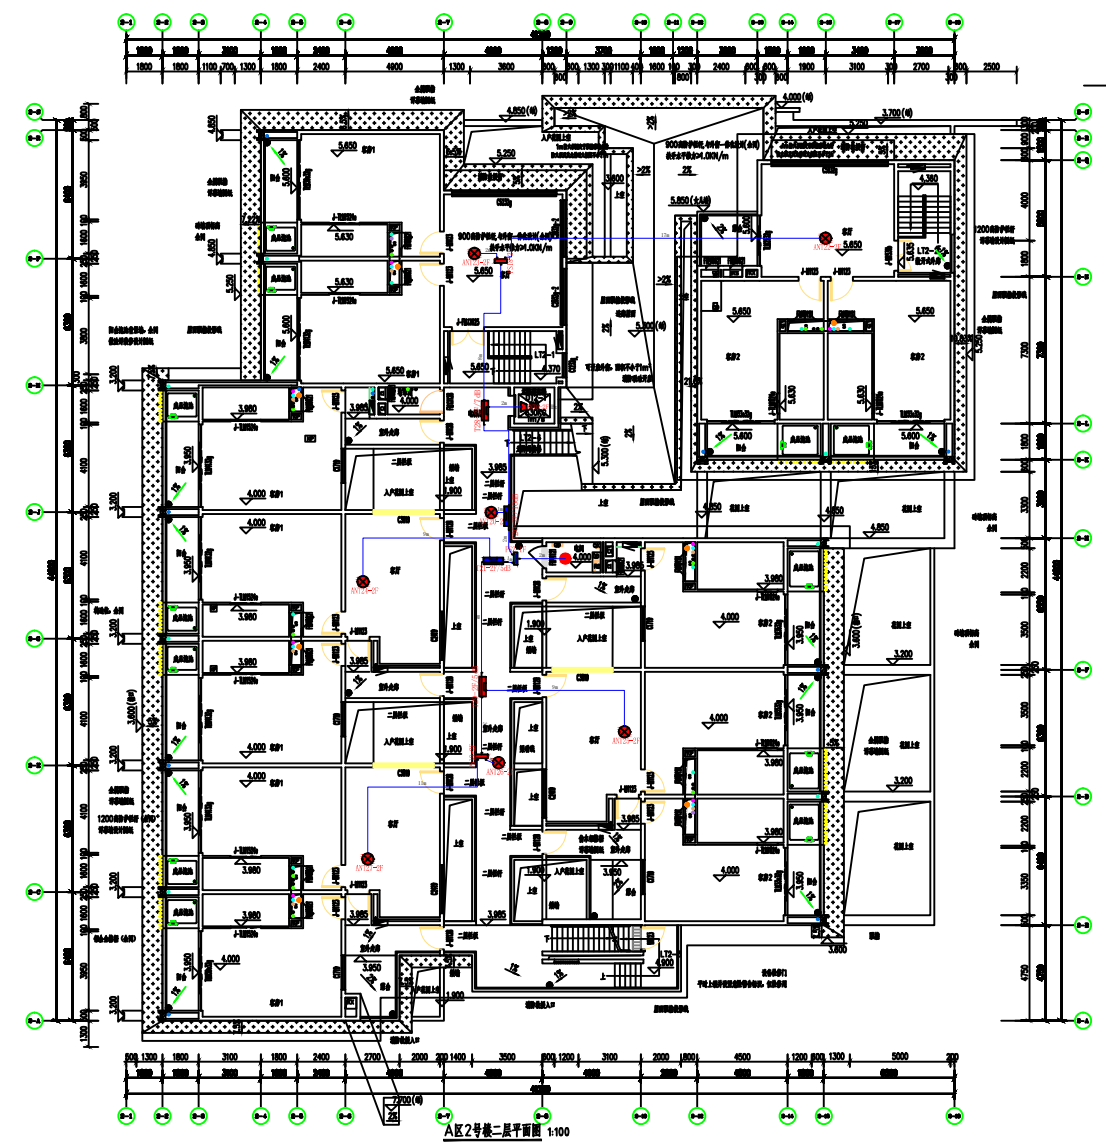[illegible]



总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-A区2号楼1-2F安装图	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例			
设 计		日 期	2026. 05	图 号	ZSWQDQ-02

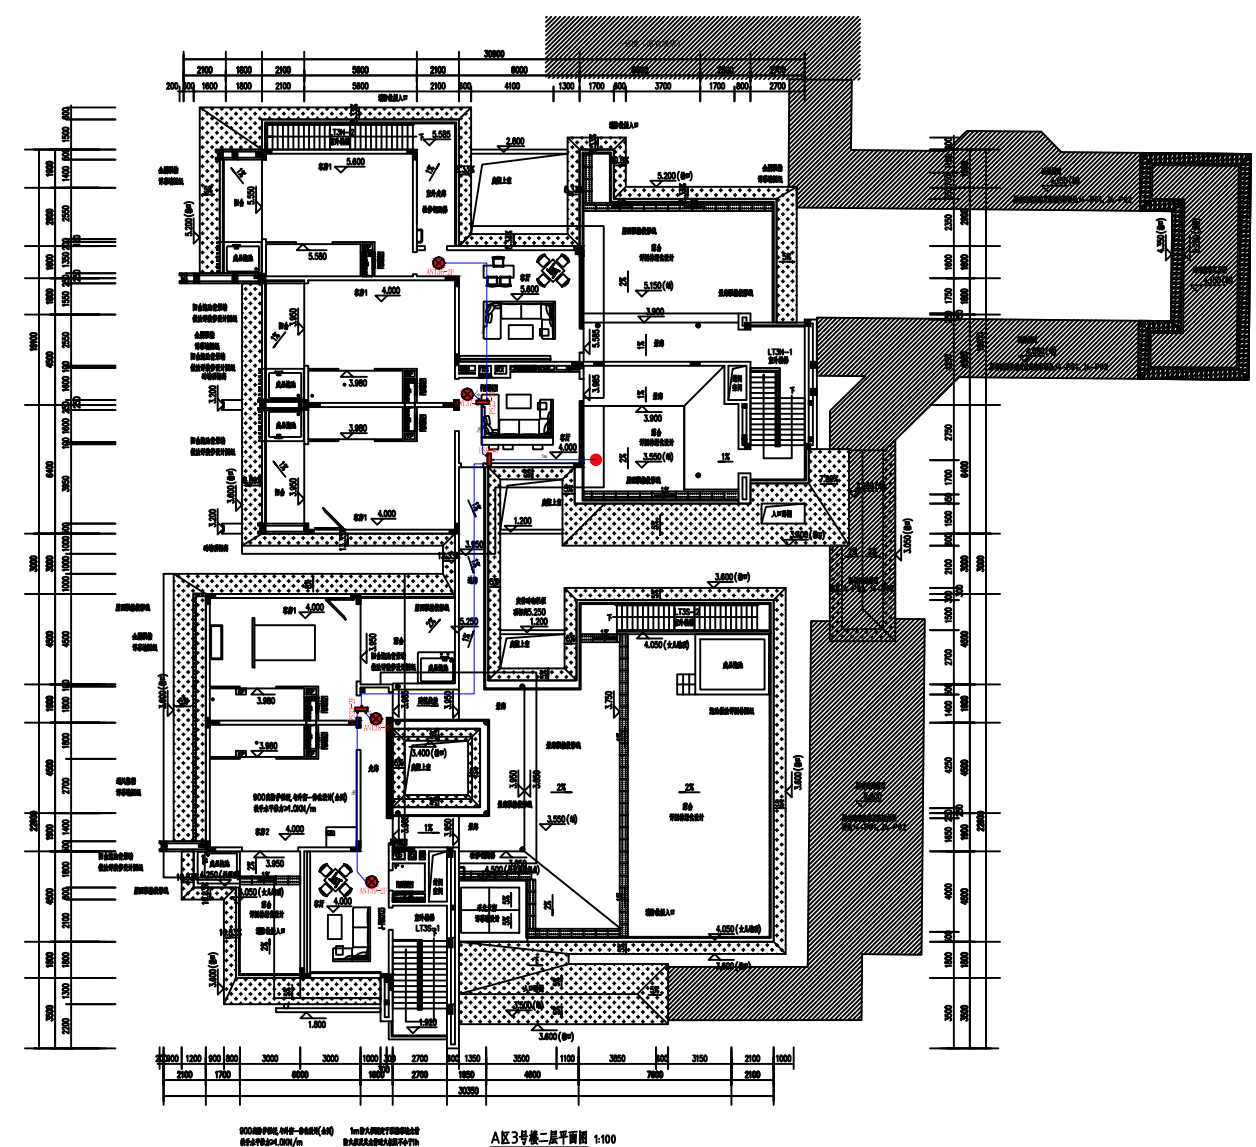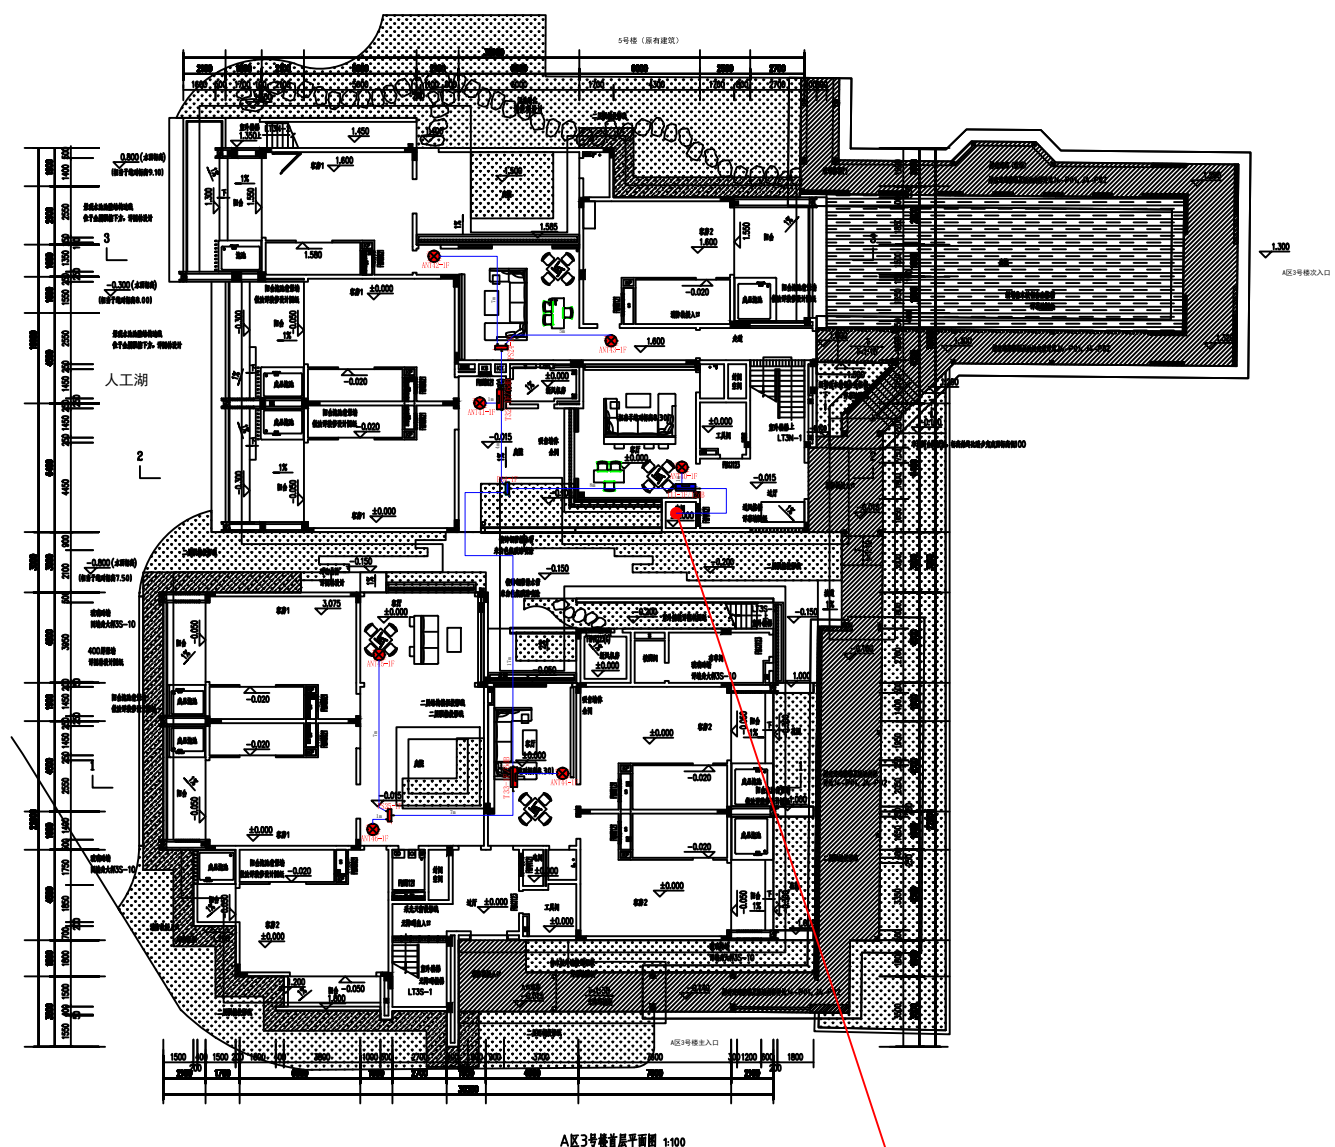


RRU2安装在A区3号楼1F弱电间




总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-A区3号楼1-2F安装图	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例			
设 计		日 期	2026. 05	图 号	ZSWQDQ-03

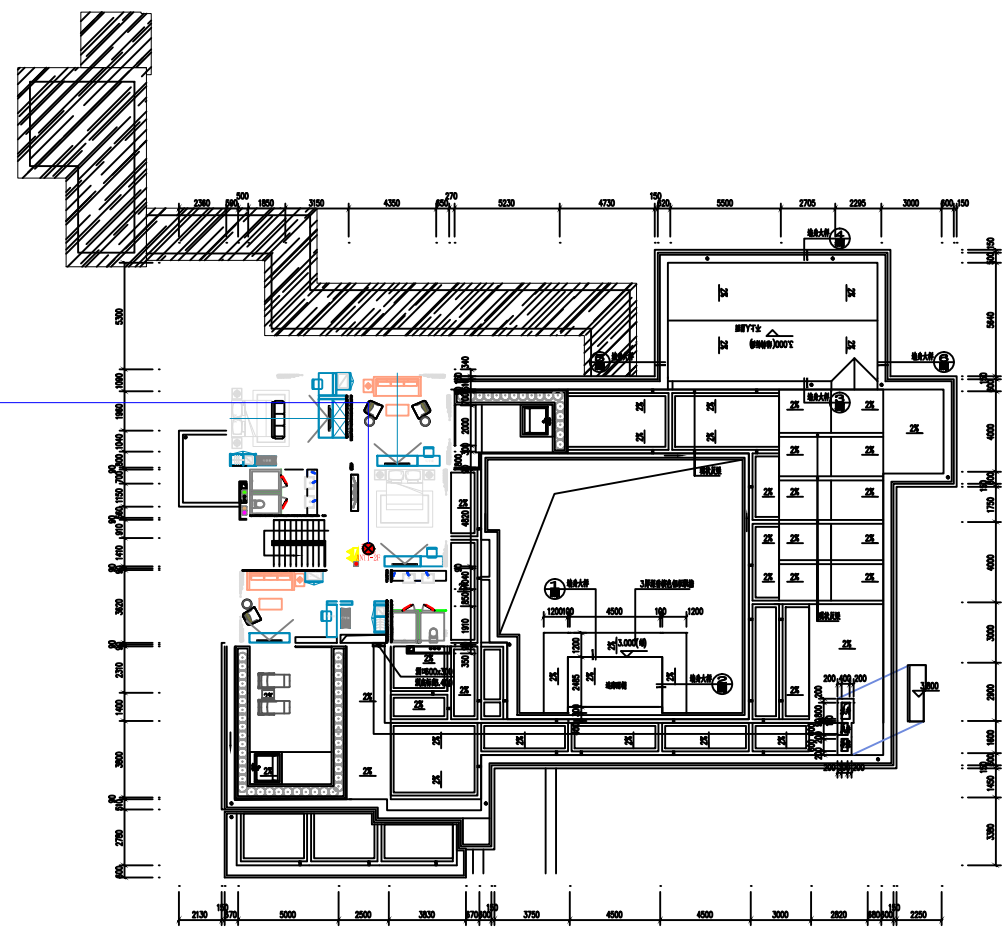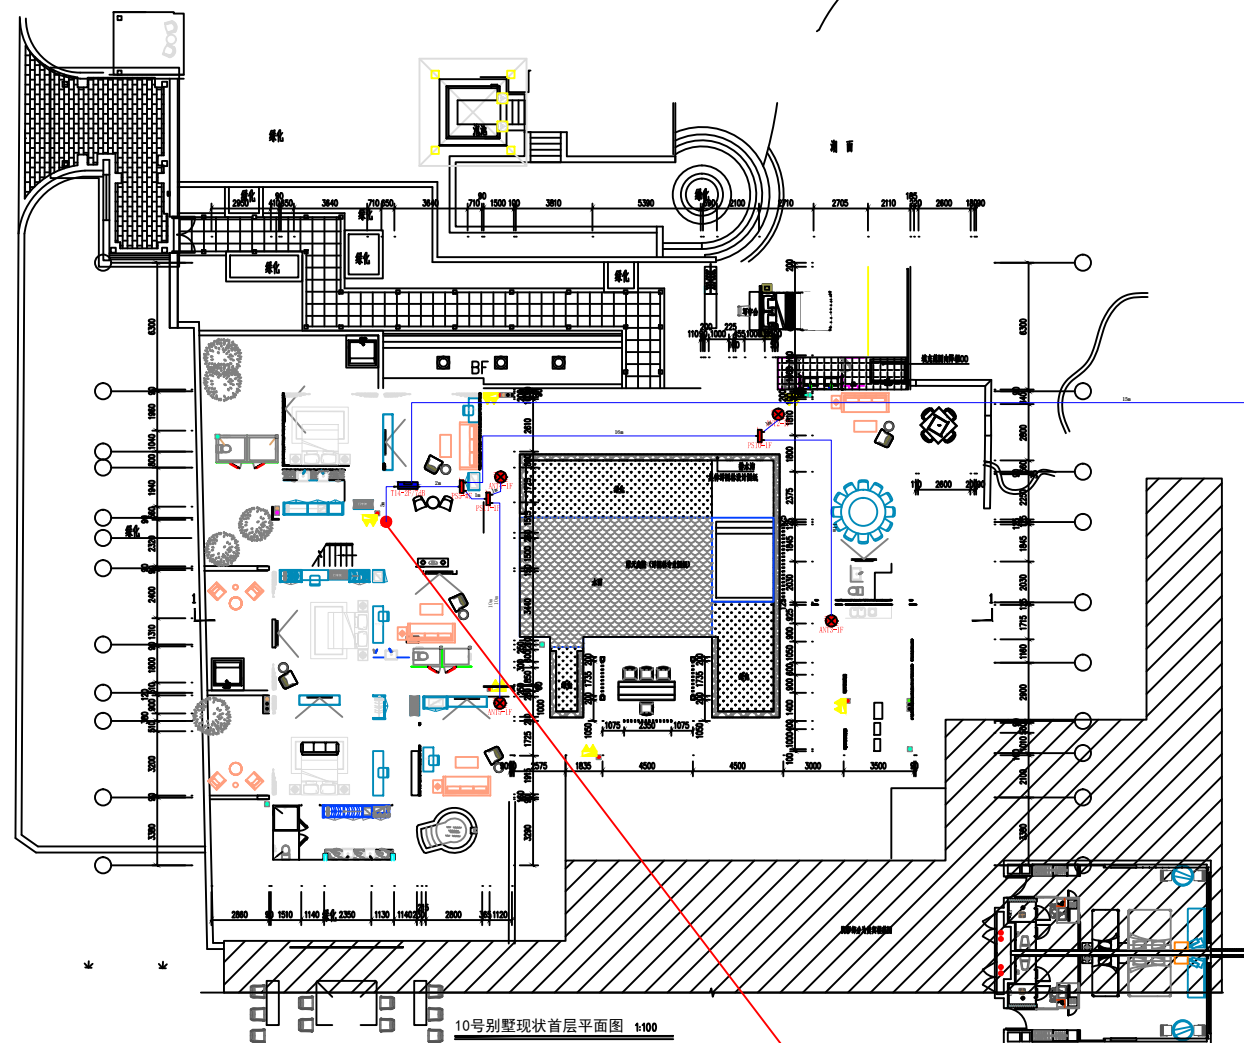

RRU4安装在B区10号楼1F弱电间

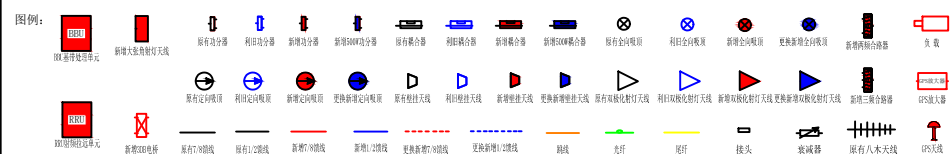


总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-B区10号楼1-2F安装图	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例			
设 计		日 期	2026. 05	图 号	ZSWQDQ-05

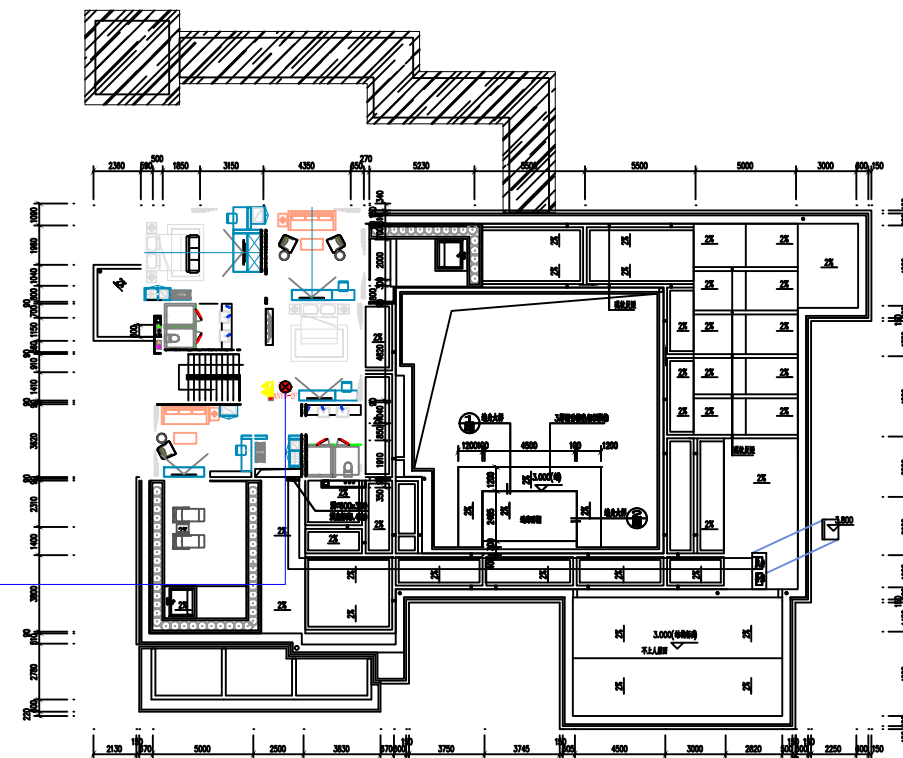


RRU5安装在B区11号楼1F弱电间



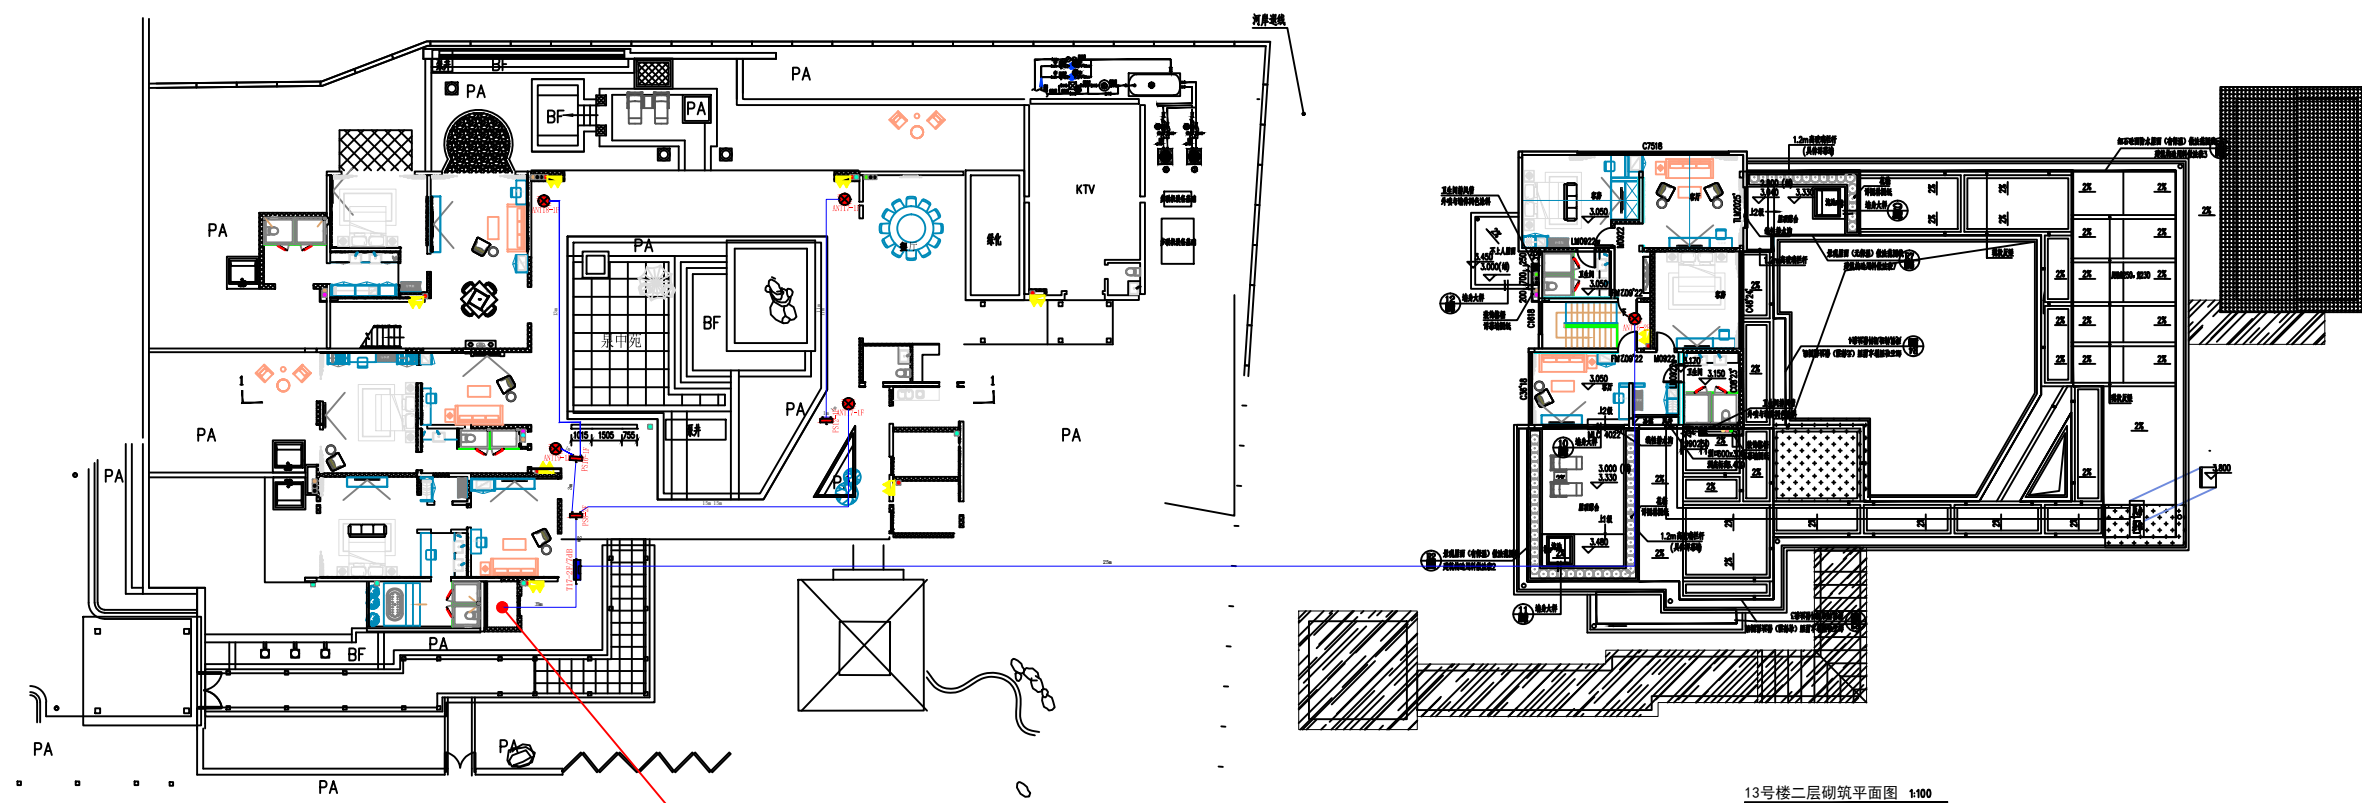


RRU7安装在B区13号楼1F弱电间

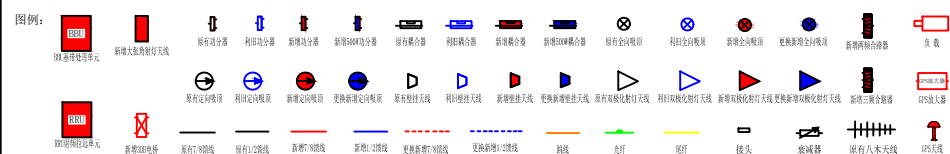


总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-B区13号楼1-2F安装图	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例			
设 计		日 期	2026. 05	图 号	ZSWQDQ-08



总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-B区贵宾楼1F安装图	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例			
设 计		日 期	2026.05	图 号	ZSWQDQ-09

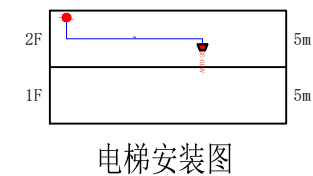
[illegible]

总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-B区贵宾楼2F安装图	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例			
设 计		日 期	2026.05	图 号	ZSWQDQ-10




总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-B区6号楼1F安装图	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例			
设 计		日 期	2026. 05	图 号	ZSWQDQ-11

Diagram of a frame structure with four stories. The left column is labeled 4F, 3F, 2F, 1F from top to bottom. The right column is labeled 4m, 4m, 4m, 4m from top to bottom. A blue line with an arrow indicates a horizontal load of 40 kN applied at the 4th floor level.

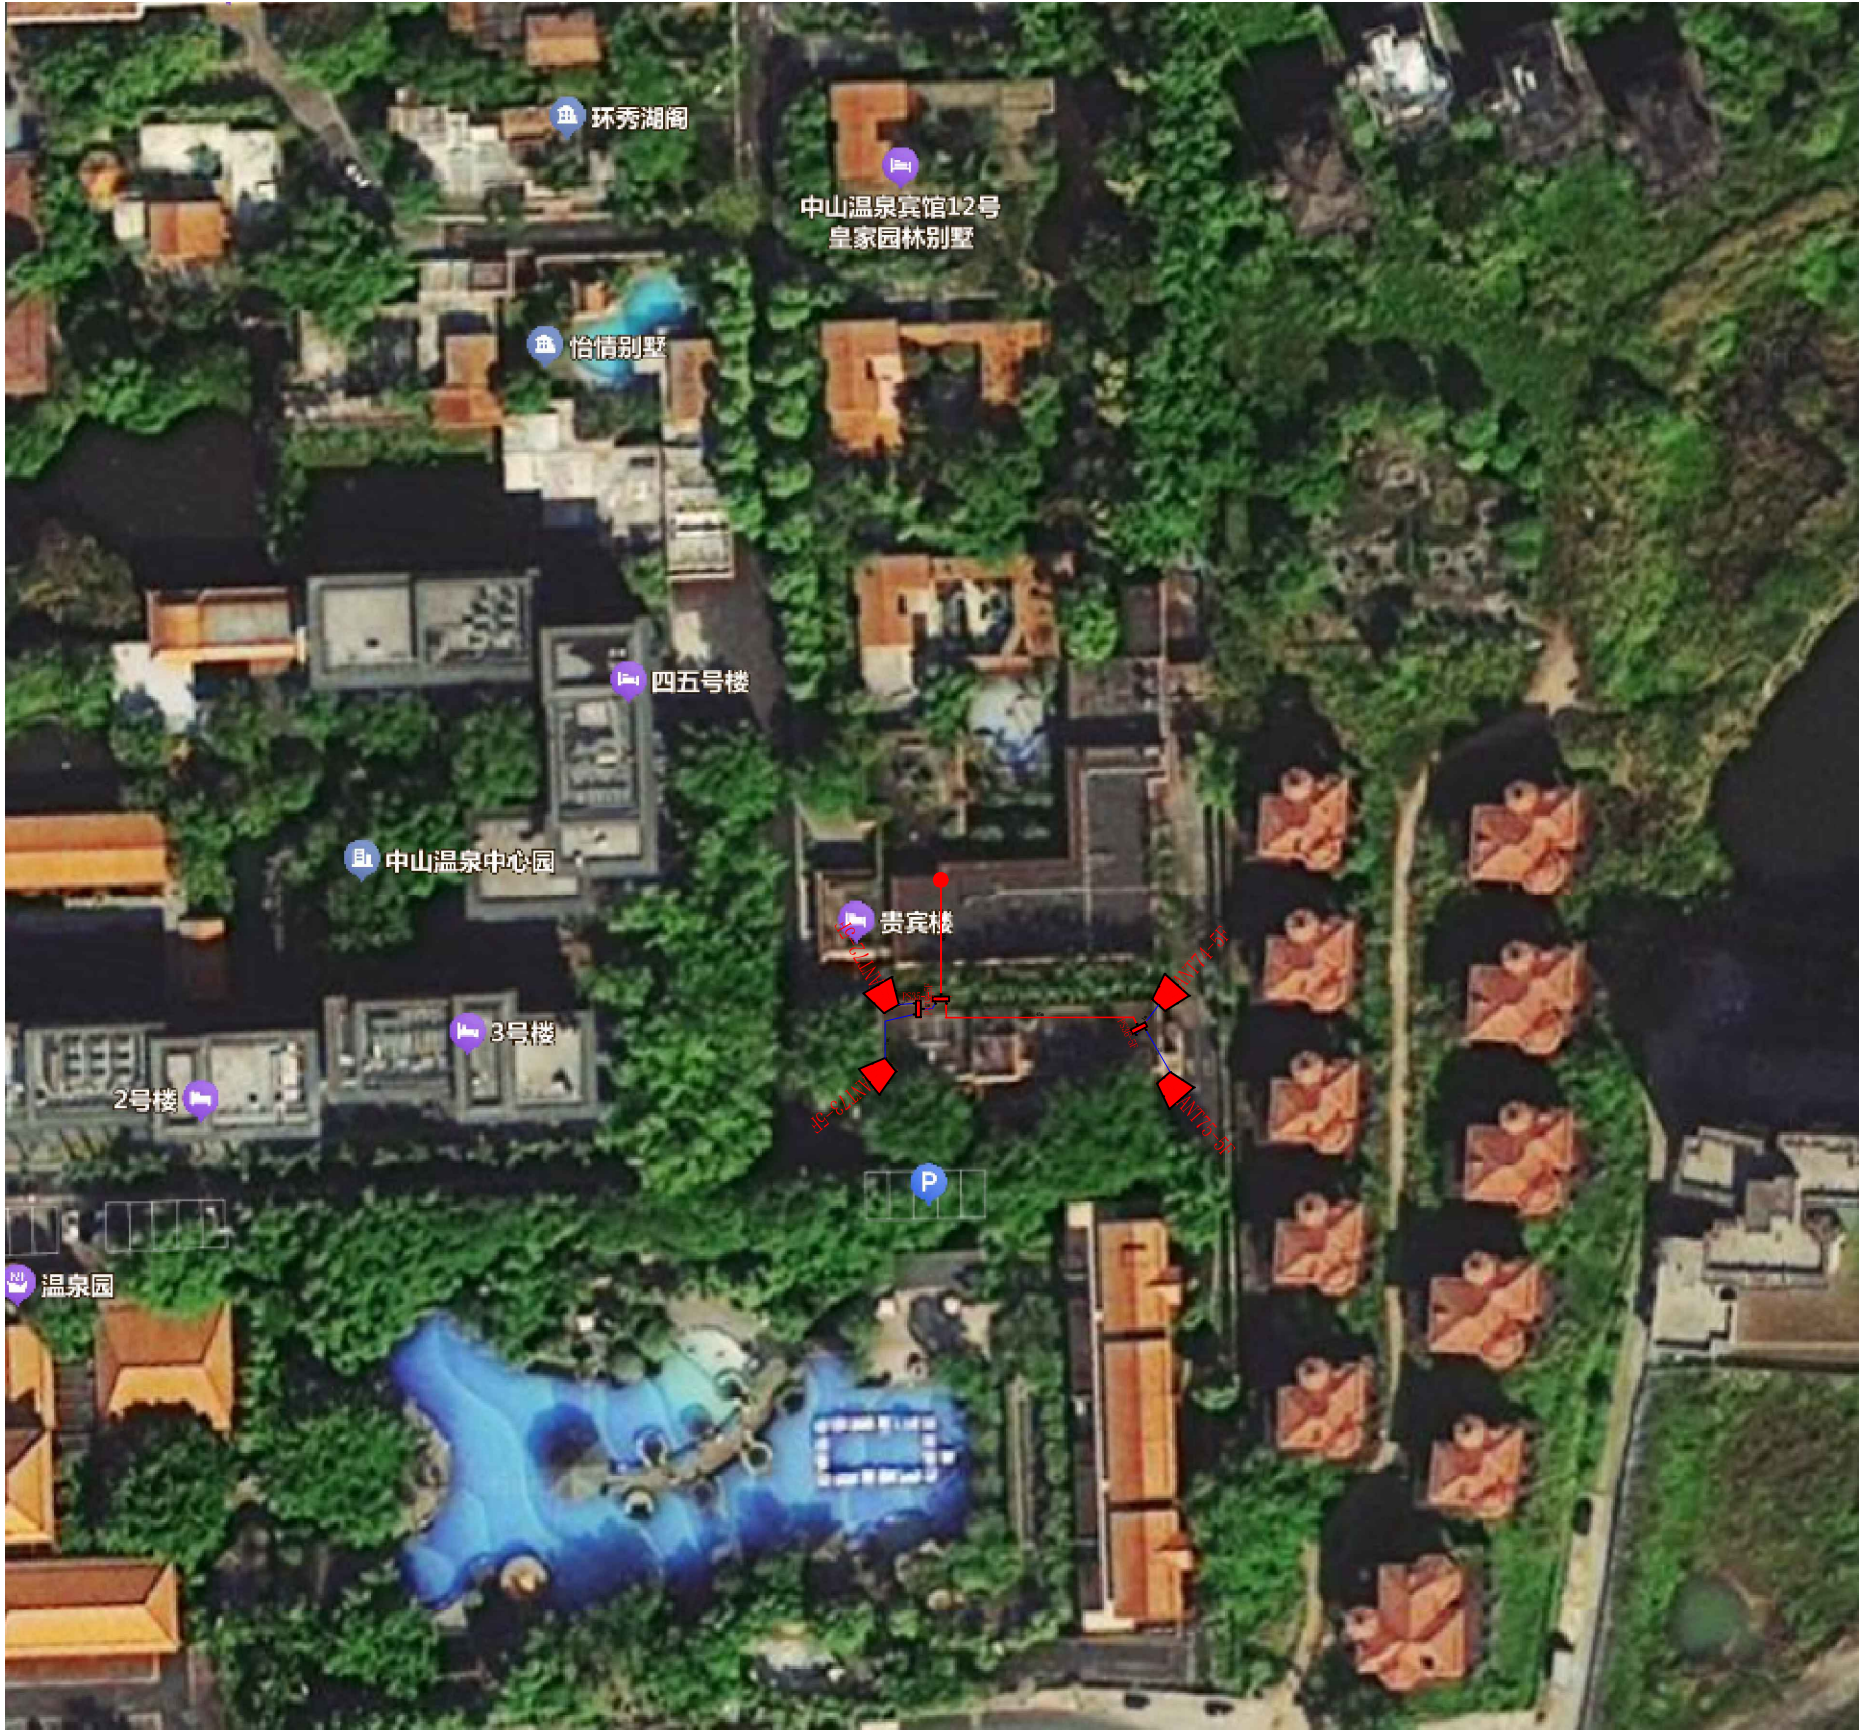


6号楼5F楼顶室外射灯天线安装图

图例:

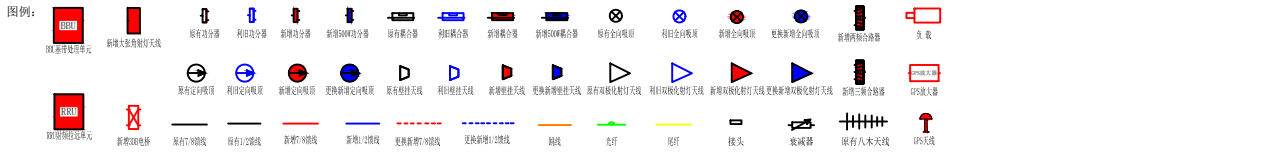

总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程(B区)-6号楼5F楼顶室外天线安装图	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例		图 号	ZSWQDQ-15
设 计		日 期	2026. 05		

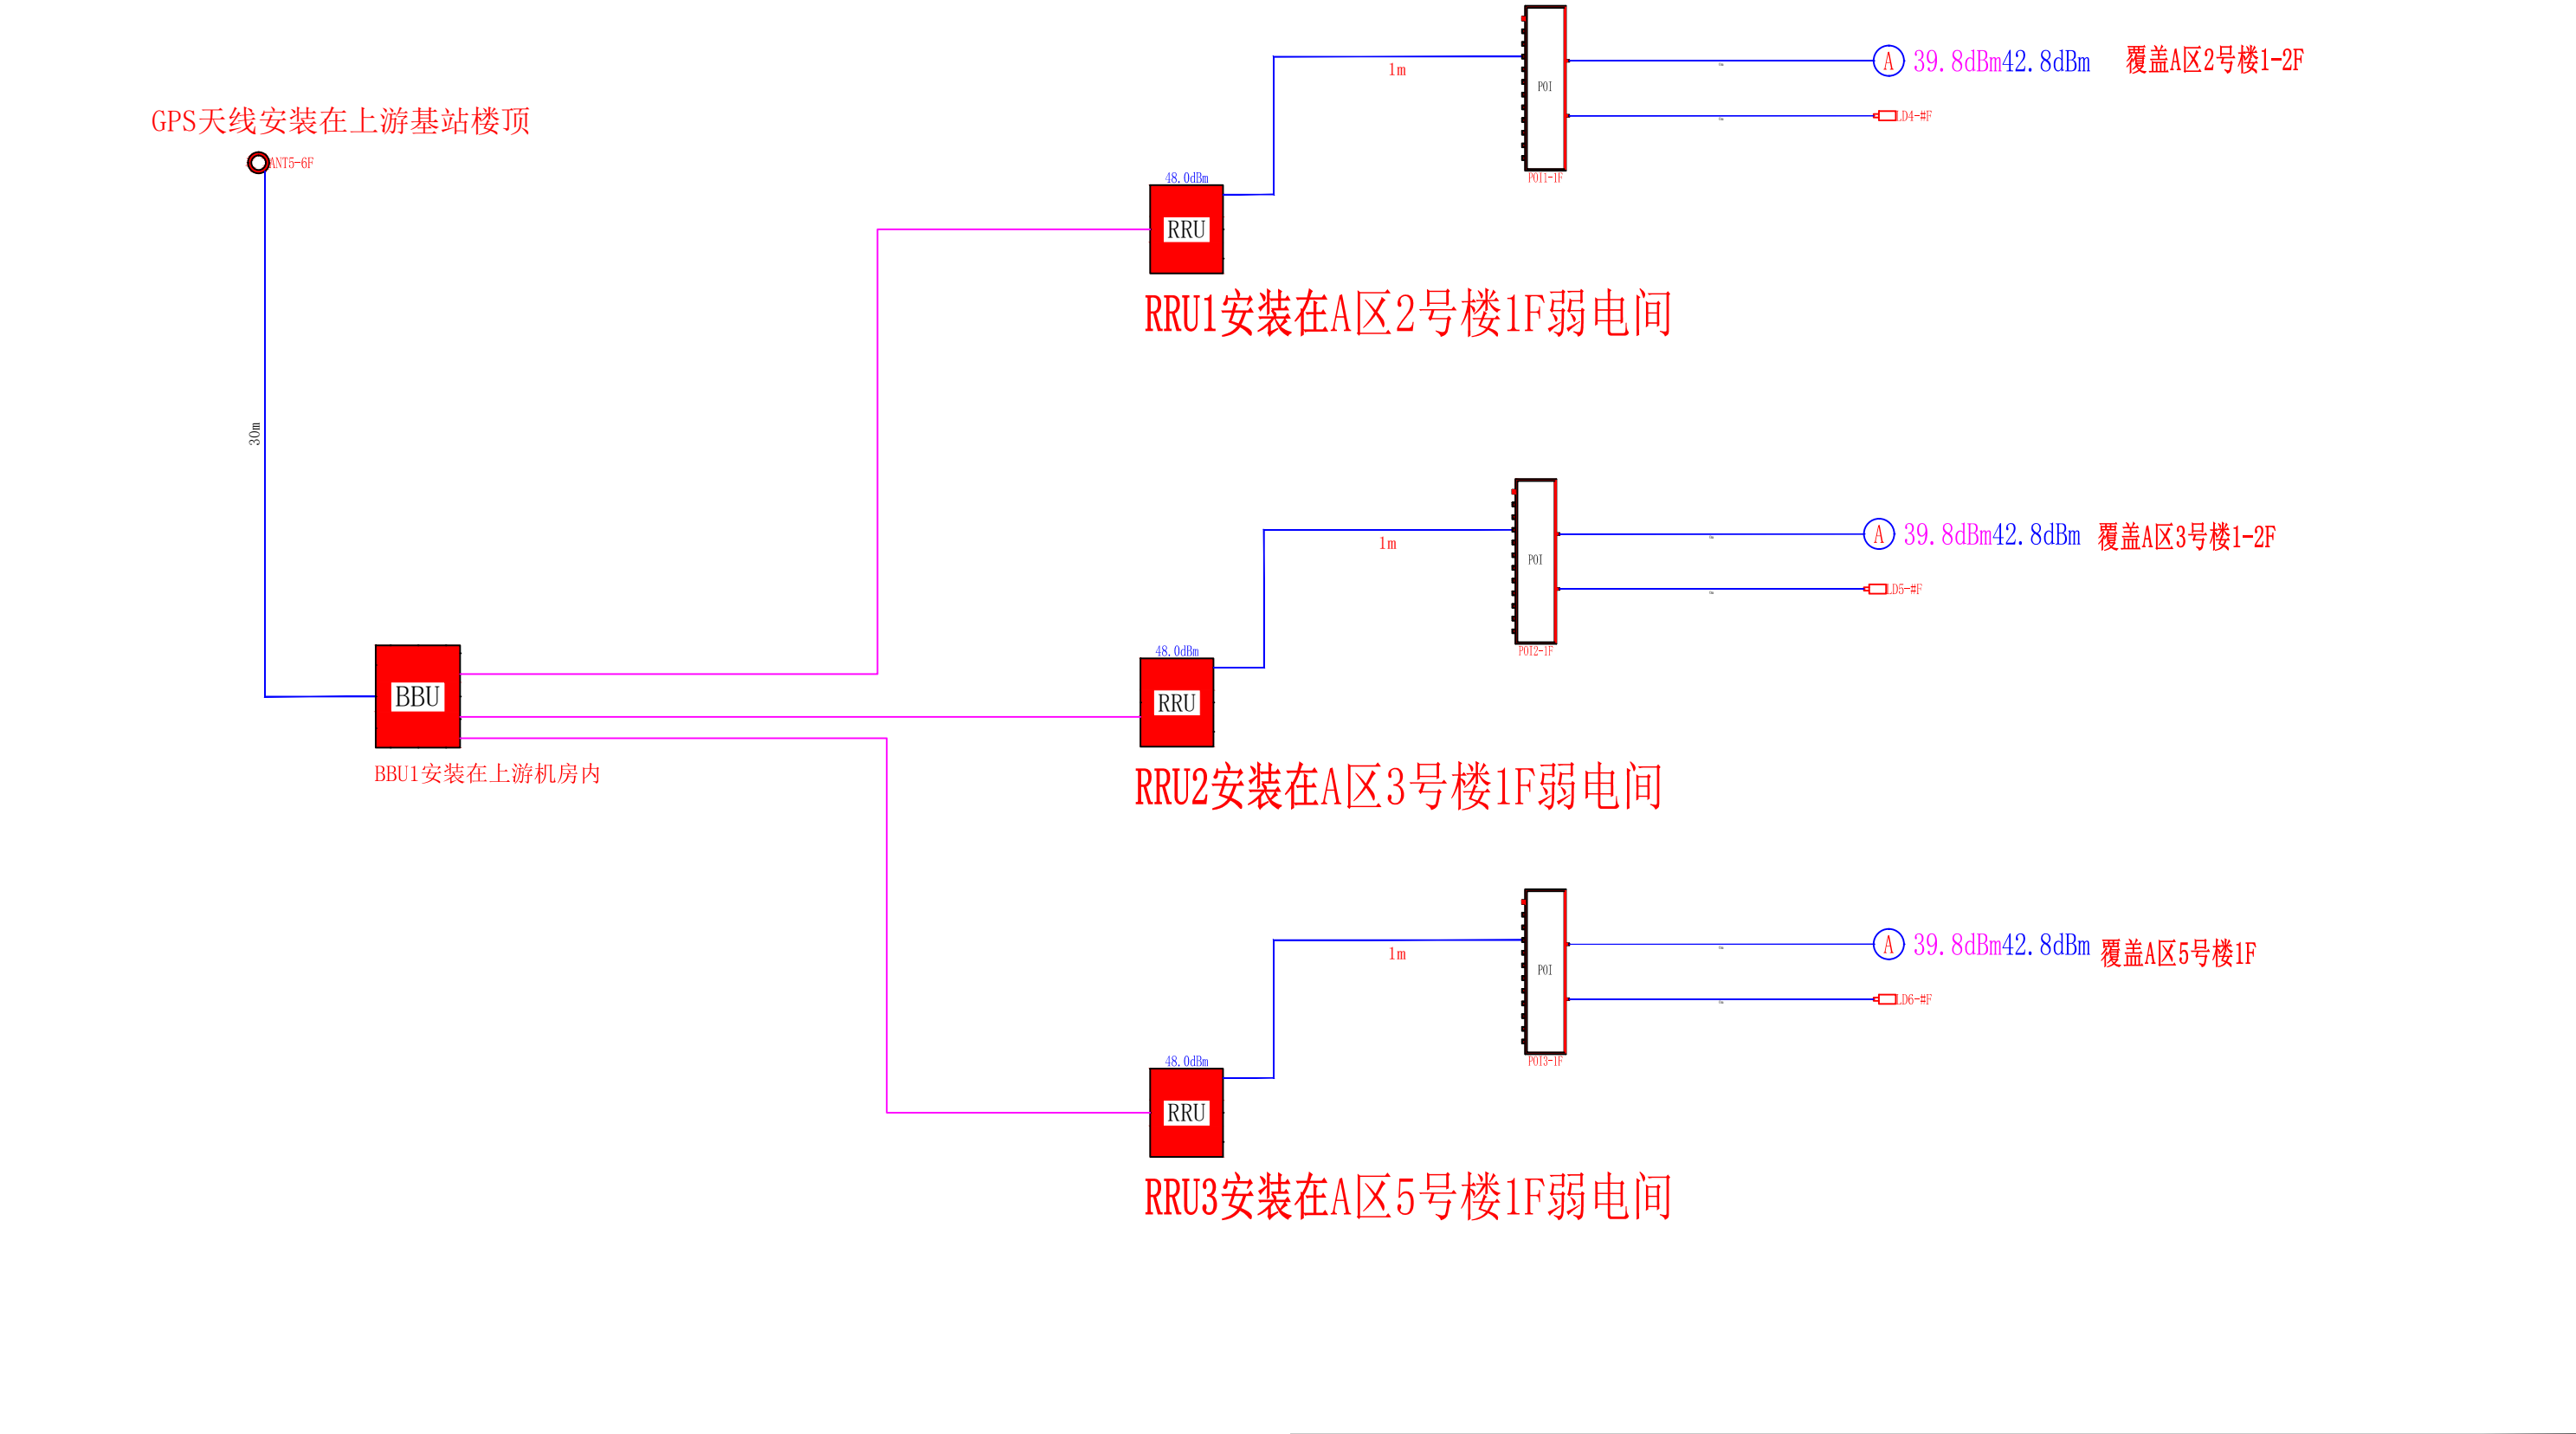


图例:

- BBU1
- BBU2
- BBU3
- BBU4
- BBU5
- BBU6
- BBU7
- BBU8
- BBU9
- BBU10
- BBU11
- BBU12
- BBU13
- BBU14
- BBU15
- BBU16
- BBU17
- BBU18
- BBU19
- BBU20
- BBU21
- BBU22
- BBU23
- BBU24
- BBU25
- BBU26
- BBU27
- BBU28
- BBU29
- BBU30
- BBU31
- BBU32
- BBU33
- BBU34
- BBU35
- BBU36
- BBU37
- BBU38
- BBU39
- BBU40
- BBU41
- BBU42
- BBU43
- BBU44
- BBU45
- BBU46
- BBU47
- BBU48
- BBU49
- BBU50
- BBU51
- BBU52
- BBU53
- BBU54
- BBU55
- BBU56
- BBU57
- BBU58
- BBU59
- BBU60
- BBU61
- BBU62
- BBU63
- BBU64
- BBU65
- BBU66
- BBU67
- BBU68
- BBU69
- BBU70
- BBU71
- BBU72
- BBU73
- BBU74
- BBU75
- BBU76
- BBU77
- BBU78
- BBU79
- BBU80
- BBU81
- BBU82
- BBU83
- BBU84
- BBU85
- BBU86
- BBU87
- BBU88
- BBU89
- BBU90
- BBU91
- BBU92
- BBU93
- BBU94
- BBU95
- BBU96
- BBU97
- BBU98
- BBU99
- BBU100


总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-A区组网图	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例		ZSWQDQ-17	
设 计		日 期	2026. 05	图 号	

RRU1

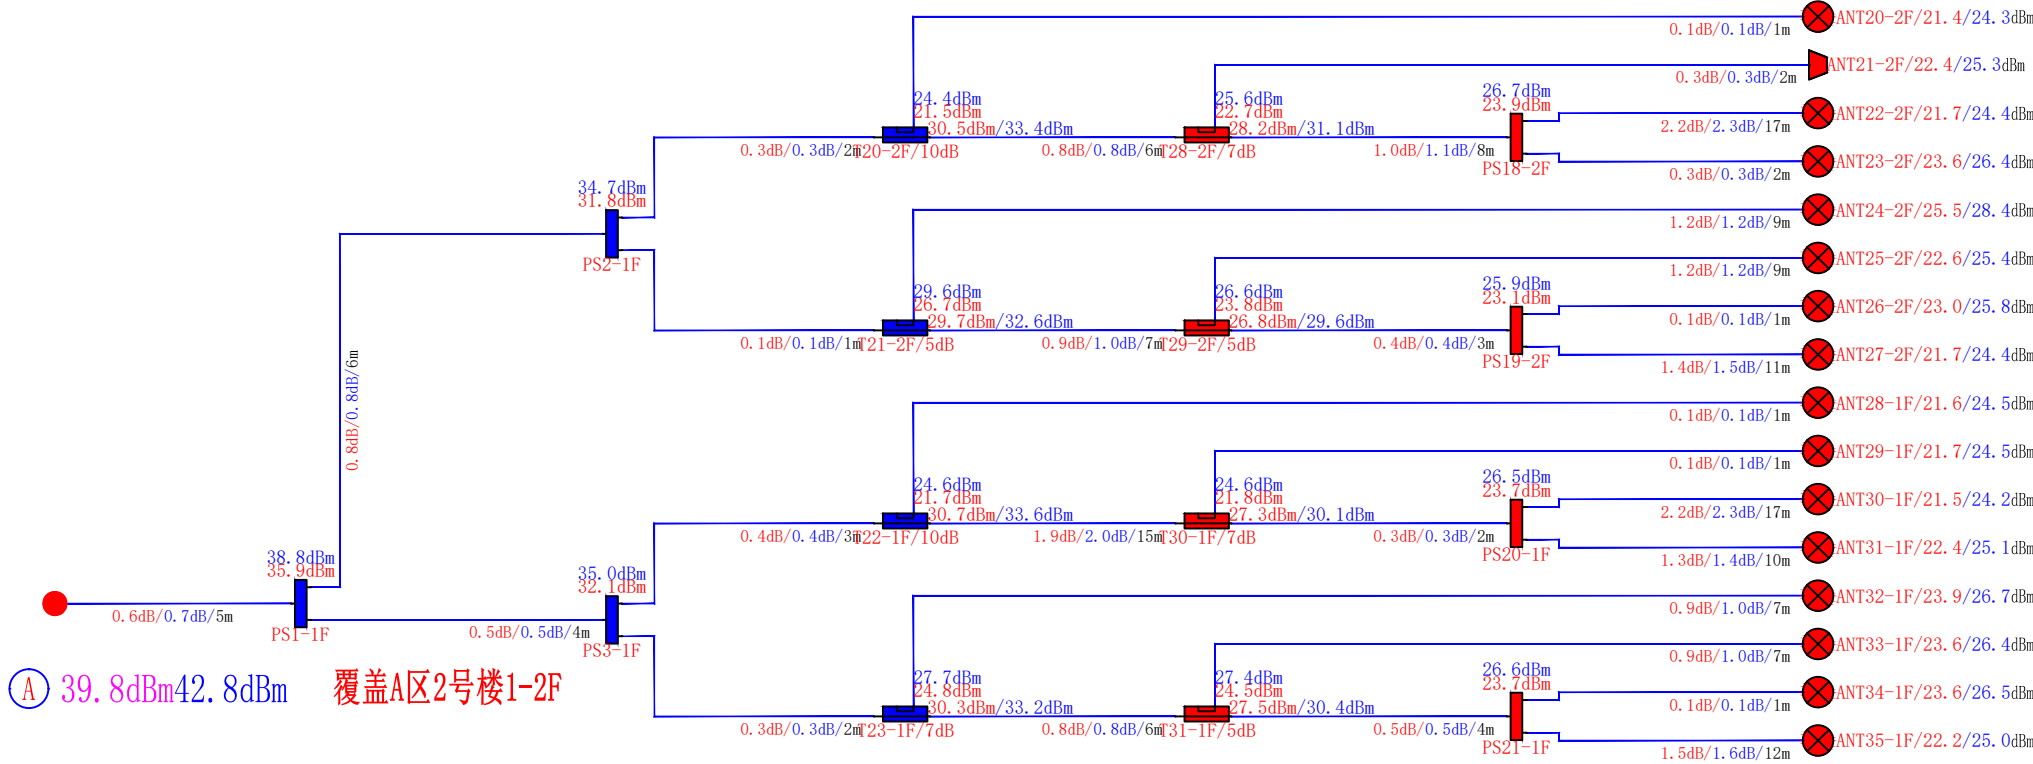


覆盖A区2号楼1-2F

RRU2

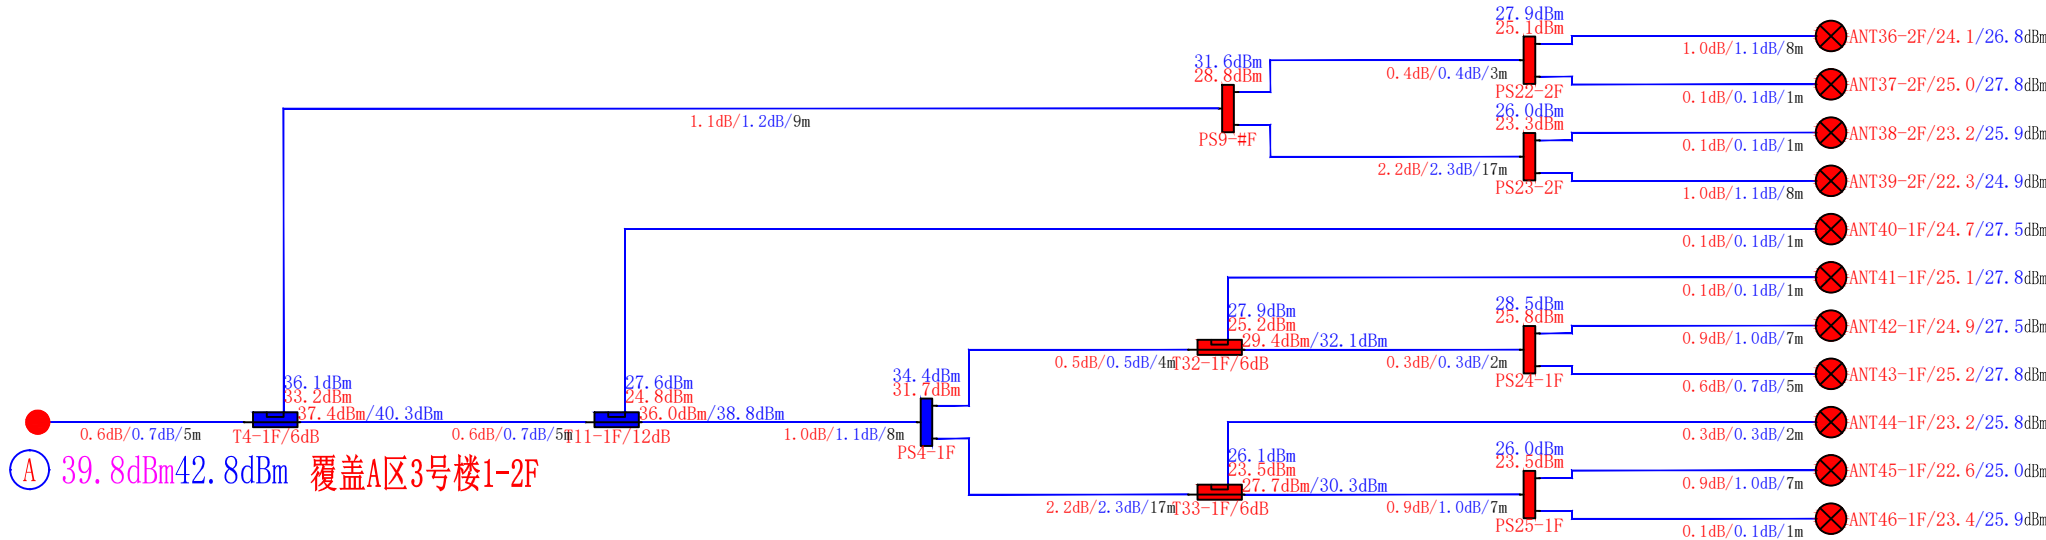


覆盖A区3号楼1-2F





RRU3

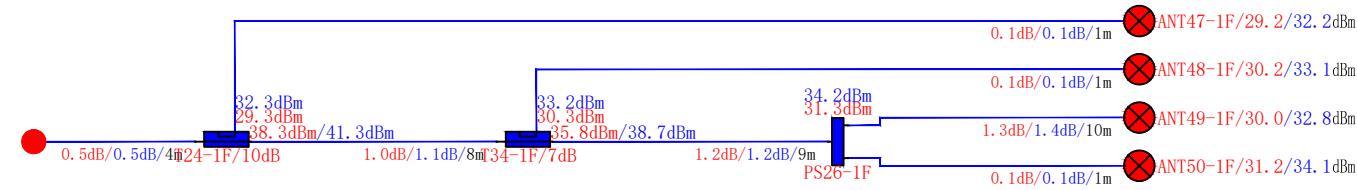

覆盖A区5号楼1F

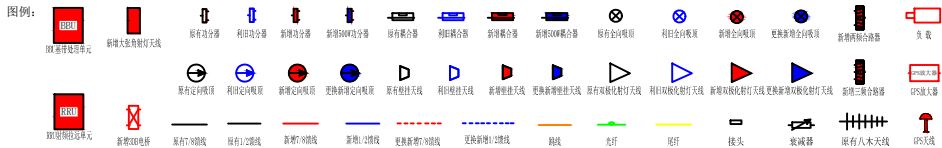

总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-A区系统图	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例		图 号	ZSWQDQ-19
设 计		日 期	2026.05		

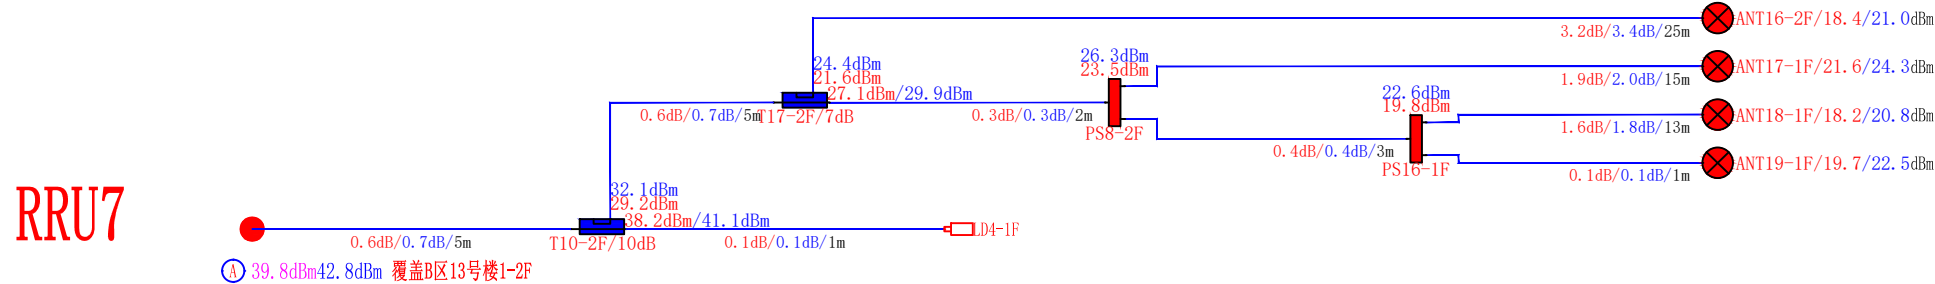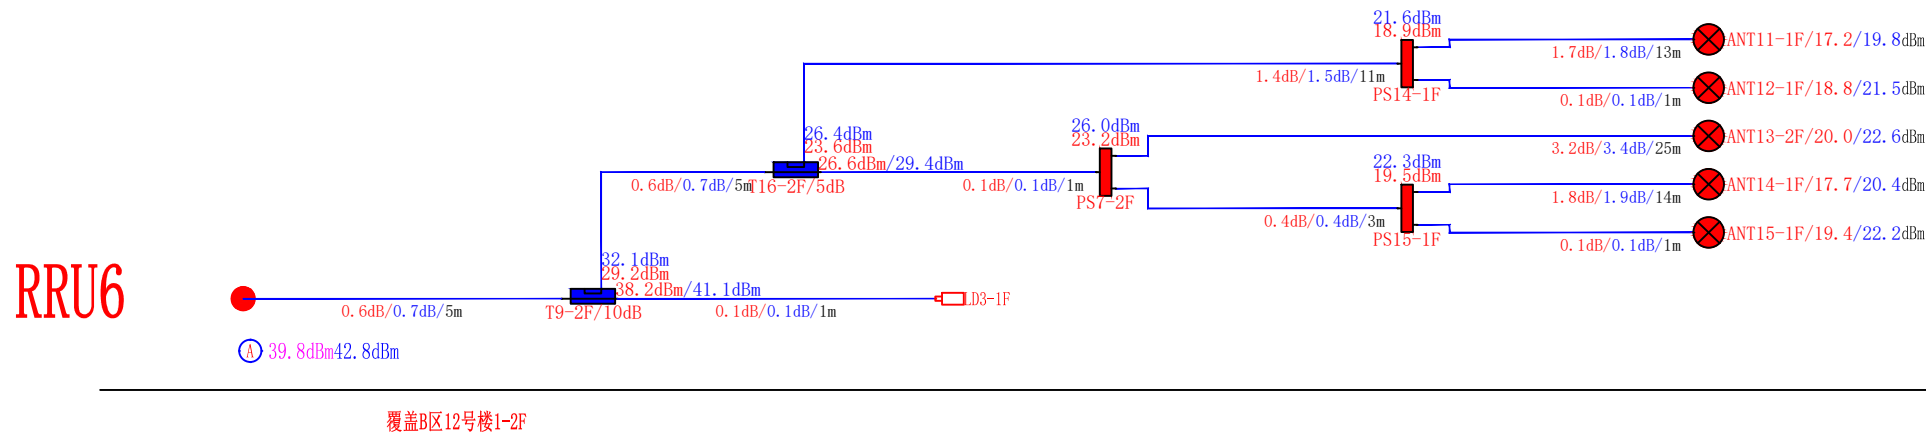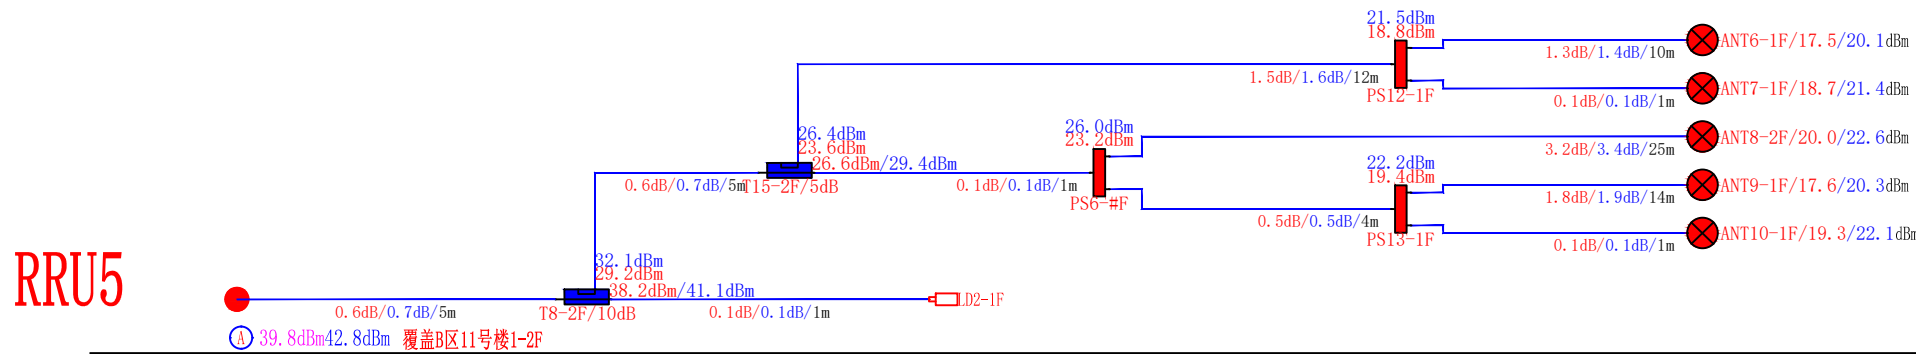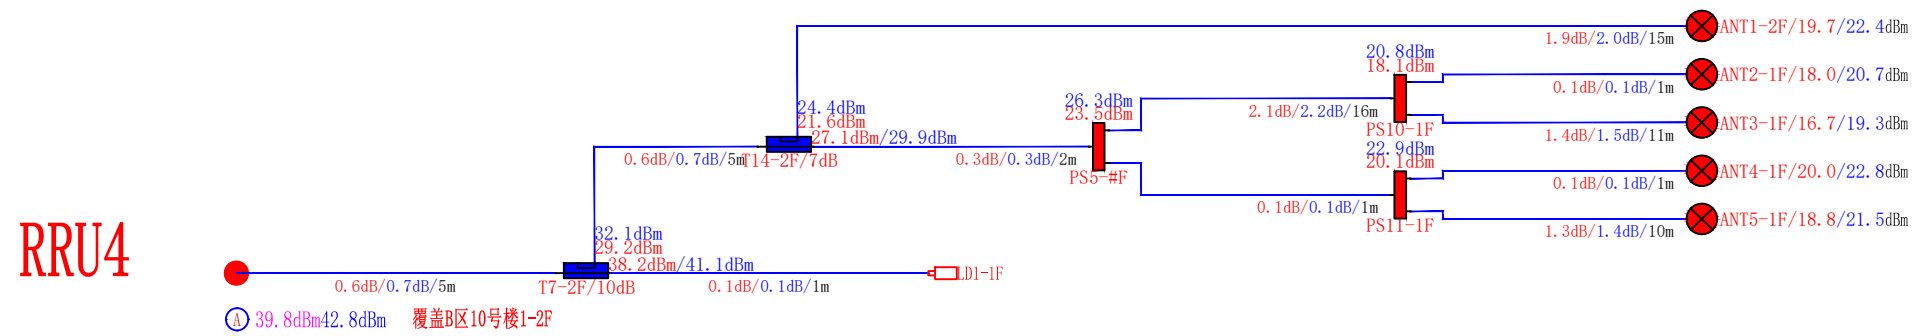

总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-B区系统图1	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例			
设 计		日 期	2026. 05	图 号	ZSWQDQ-20

RRU8

Ⓒ 39.8dBm42.8dBm 覆盖B区周边别墅

覆盖B区周边别墅

RRU8

Ⓐ 39.8dBm42.8dBm 覆盖B区贵宾楼1-2F

覆盖B区贵宾楼1F

覆盖B区贵宾楼2F

RRU8

Ⓑ 39.8dBm42.8dBm 覆盖B区宿舍楼1-4F

覆盖B区宿舍楼1-4F

图例:



总工程师		审 核		中山温泉东片区客房改建工程-B区系统图2	
设计总负责人		制(描)图			
单项负责人		单位、比例			
设 计		日 期	2026.05	图 号	ZSWQDQ-21



